

ПАСПОРТ



Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena,
20-28024 COZZANO (NO) -Tel. (0322) 94722-956450 Telefax
(0322) 955332

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АРТ. 2800-2855)

1. Назначение

Основным назначением редуктора является поддержание постоянного давления в системе горячего и холодного водоснабжения при значительных изменениях давления на входе в редуктор. Колебания давления возникают, например, в ночное время суток и в выходные дни и могут достигать 3-4 атм и более. Возможность поддерживать постоянное давление в системе позволяет обеспечить достаточным количеством воды всех потребителей и избежать повреждения сантехнического оборудования - посудомоечных и стиральных машин, кранов и так далее.




2. Технические характеристики

Максимальное входное давление:	25 бар
Регулируемое давление:	от 1 до 6 бар
Установочное давление:	3 бар
Максимальная температура:	75°C
Рабочая среда:	вода и воздух


3. Описание

1. Колпачок с обозначением FAR
2. Регулировочное кольцо
3. Пружина
4. Верхняя часть корпуса
5. Стальное кольцо
6. Картридж
7. Корпус редуктора

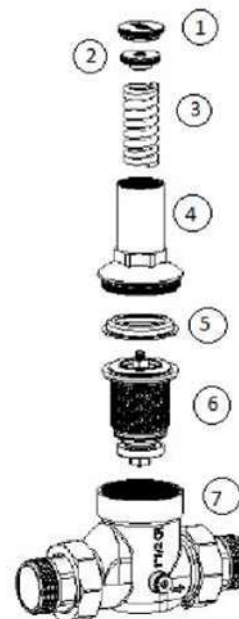

4. Установка

При установке редуктора в новую систему желательно убедиться в том, что в месте установки система чистая и не содержит отложений. Как правило, до и после редуктора устанавливают шаровые краны, позволяющие перекрывать поток, производить калибровку давления на выходе, очищать и ремонтировать редуктор. Редуктор может быть установлен в любом положении, как правило между 2-мя точками отключения. Для повышения эффективности, срока службы редуктора и для того, чтобы обеспечить наличие более чистой воды в системе, рекомендуется ставить перед ним фильтр грубой очистки. Направление потока указано на корпусе редуктора

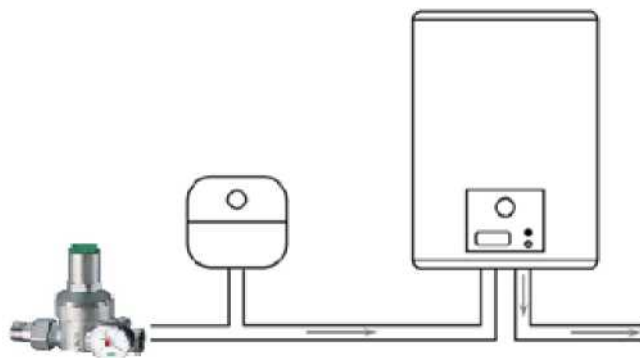

5. Регулирование

Для установки требуемого давления необходимо закрыть шаровый кран на выходе из редуктора, снять защитный колпачок, повернуть винт пружины с помощью шестигранного ключа, входящего в комплект, тем самым установив нужное давление:

- + По часовой стрелки: давление на выходе увеличивается
- Против часовой стрелки: давление на выходе уменьшается




6. Очистка картриджа

Несмотря на установку фильтра (встроен в картридж), загрязнения в рабочей среде могут откладываться на клапане и мембране, что снижает скорость потока и затрудняет регулировку давления. Регулярную очистку редуктора можно проводить, не отсоединяя его от сети и не используя специальных инструментов. Для этого необходимо:





1. Закрыть шаровые краны до и после редуктора.
2. Снять колпачок с маркировкой FAR и отвинтить регулировочное кольцо с помощью монтажного ключа.
3. Снять верхнюю часть, используя ключ на 32мм для размеров 1/2" и 3/4" или ключ на 42мм для размеров 1" и 1" 1/4.
4. Навинтить регулировочное кольцо на стержень мембраны.
5. Переверните верхнюю часть корпуса и навинтите ее на регулировочное кольцо.
6. Потянуть верхнюю часть корпуса и вытащить картридж.



7. Граница бесшумной работы

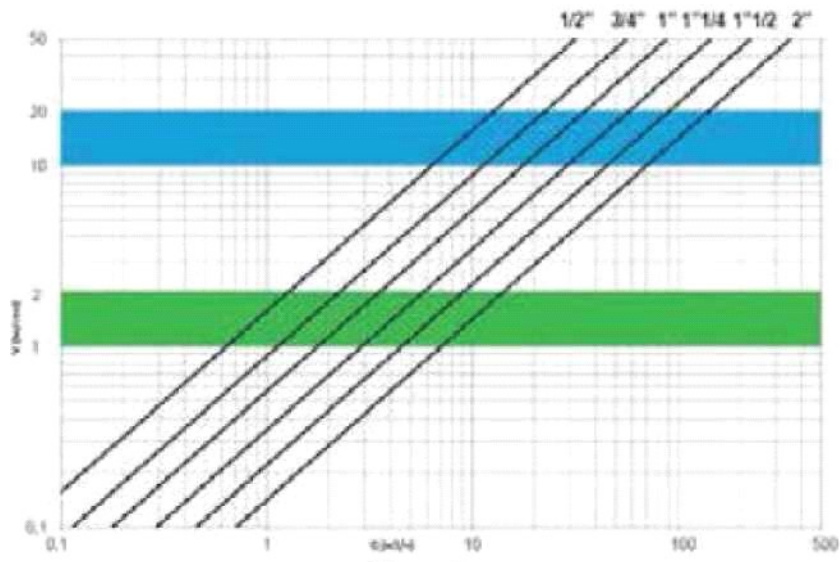

8. Гидравлические характеристики

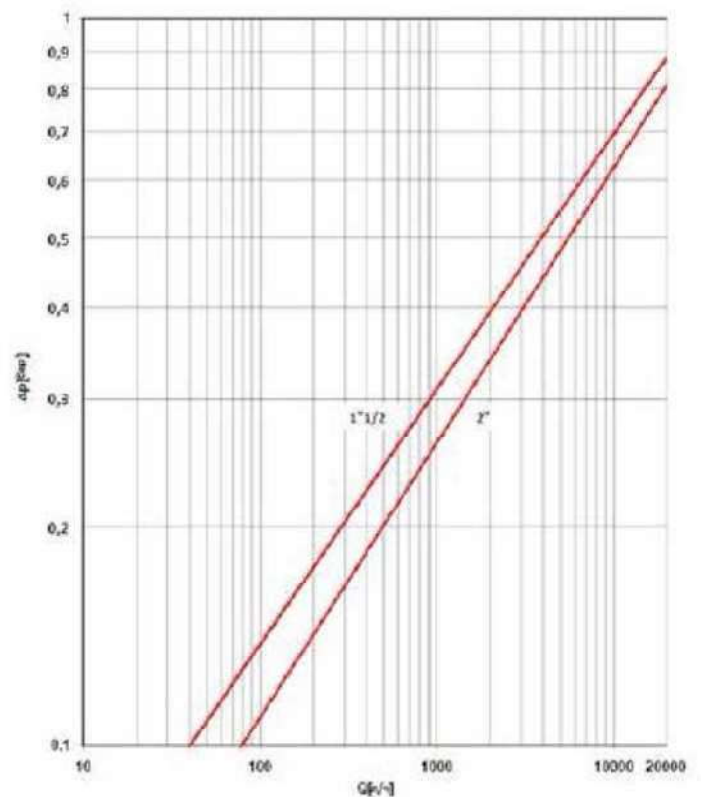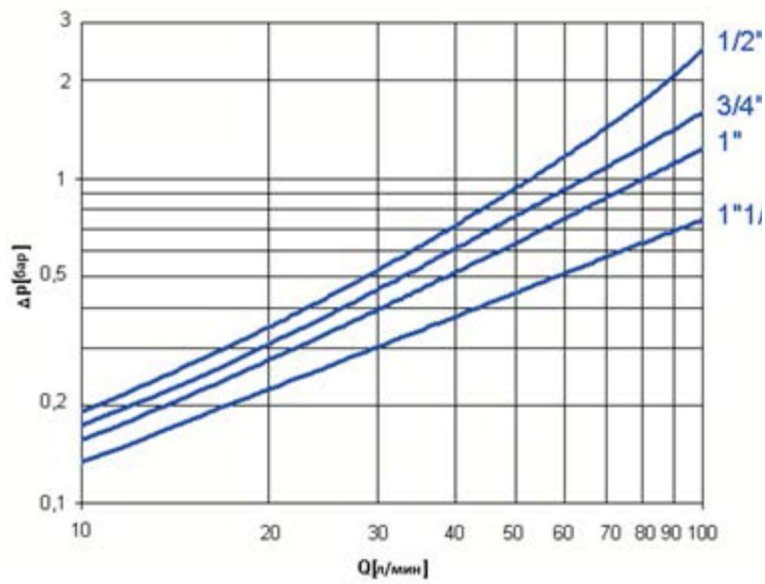

9. Габаритные и присоединительные размеры

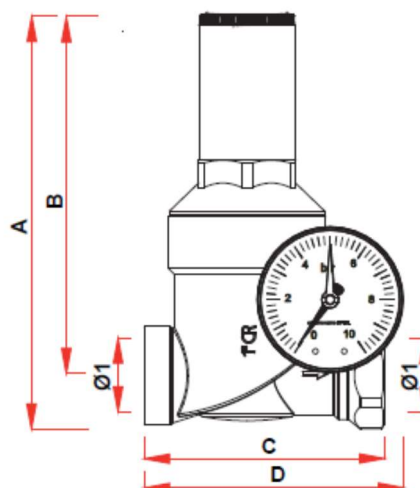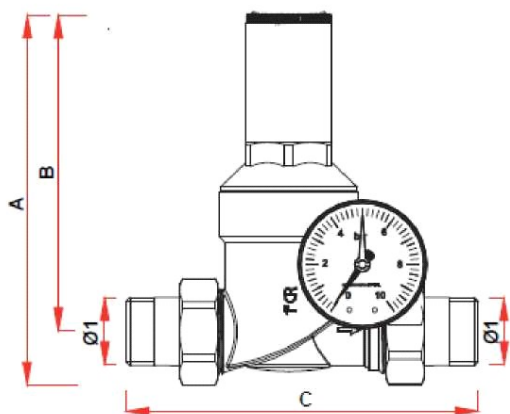

ARTICOLO	Ø1	A	B	C
2805 12	G1/2	138	121	146
2815 12	G1/2	138	121	146
2805 34	G3/4	142	121	156
2815 34	G3/4	142	121	156
2805 1	G1	183	157	181
2815 1	G1	183	157	181
2805 114	G1 1/4	192	161	192
2815 114	G1 1/4	192	161	192
2805 112	G1 1/2	199	162	210
2815 112	G1 1/2	199	162	210
2805 2	G2	202	162	230
2815 2	G2	202	162	230

ARTICOLO	Ø1	A	B	C	D
2845 12	G1/2	137	121	87	98
2855 12	G1/2	137	121	87	98
2845 34	G3/4	140	121	97	103
2855 34	G3/4	140	121	97	103
2845 1	G1	180	157	104	112
2855 1	G1	180	157	104	112

10. Транспортировка и хранения

1. Вентили транспортируются любым видом транспорта в картонной упаковке в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
2. Вентили должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении.
3. При хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать вентили от механических повреждений (ударов и т.п.)

11. Сертификация

Соответствие продукции подтверждено в форме принятия декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».



Международный сертификат UNI EN ISO 9001

Подтверждает соответствие производственного процесса современным требованиям к его качественному обеспечению.

Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., дает 5-ти летнюю гарантию на работу данного товара при условии соблюдения требований изложенных в гарантийном талоне.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил:

_____	_____
Подпись покупателя	Расшифровка подписи
« ____ » _____ 20__ г.	

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

МП

_____	_____
Подпись продавца	Расшифровка подписи
« ____ » _____ 20__ г.	